
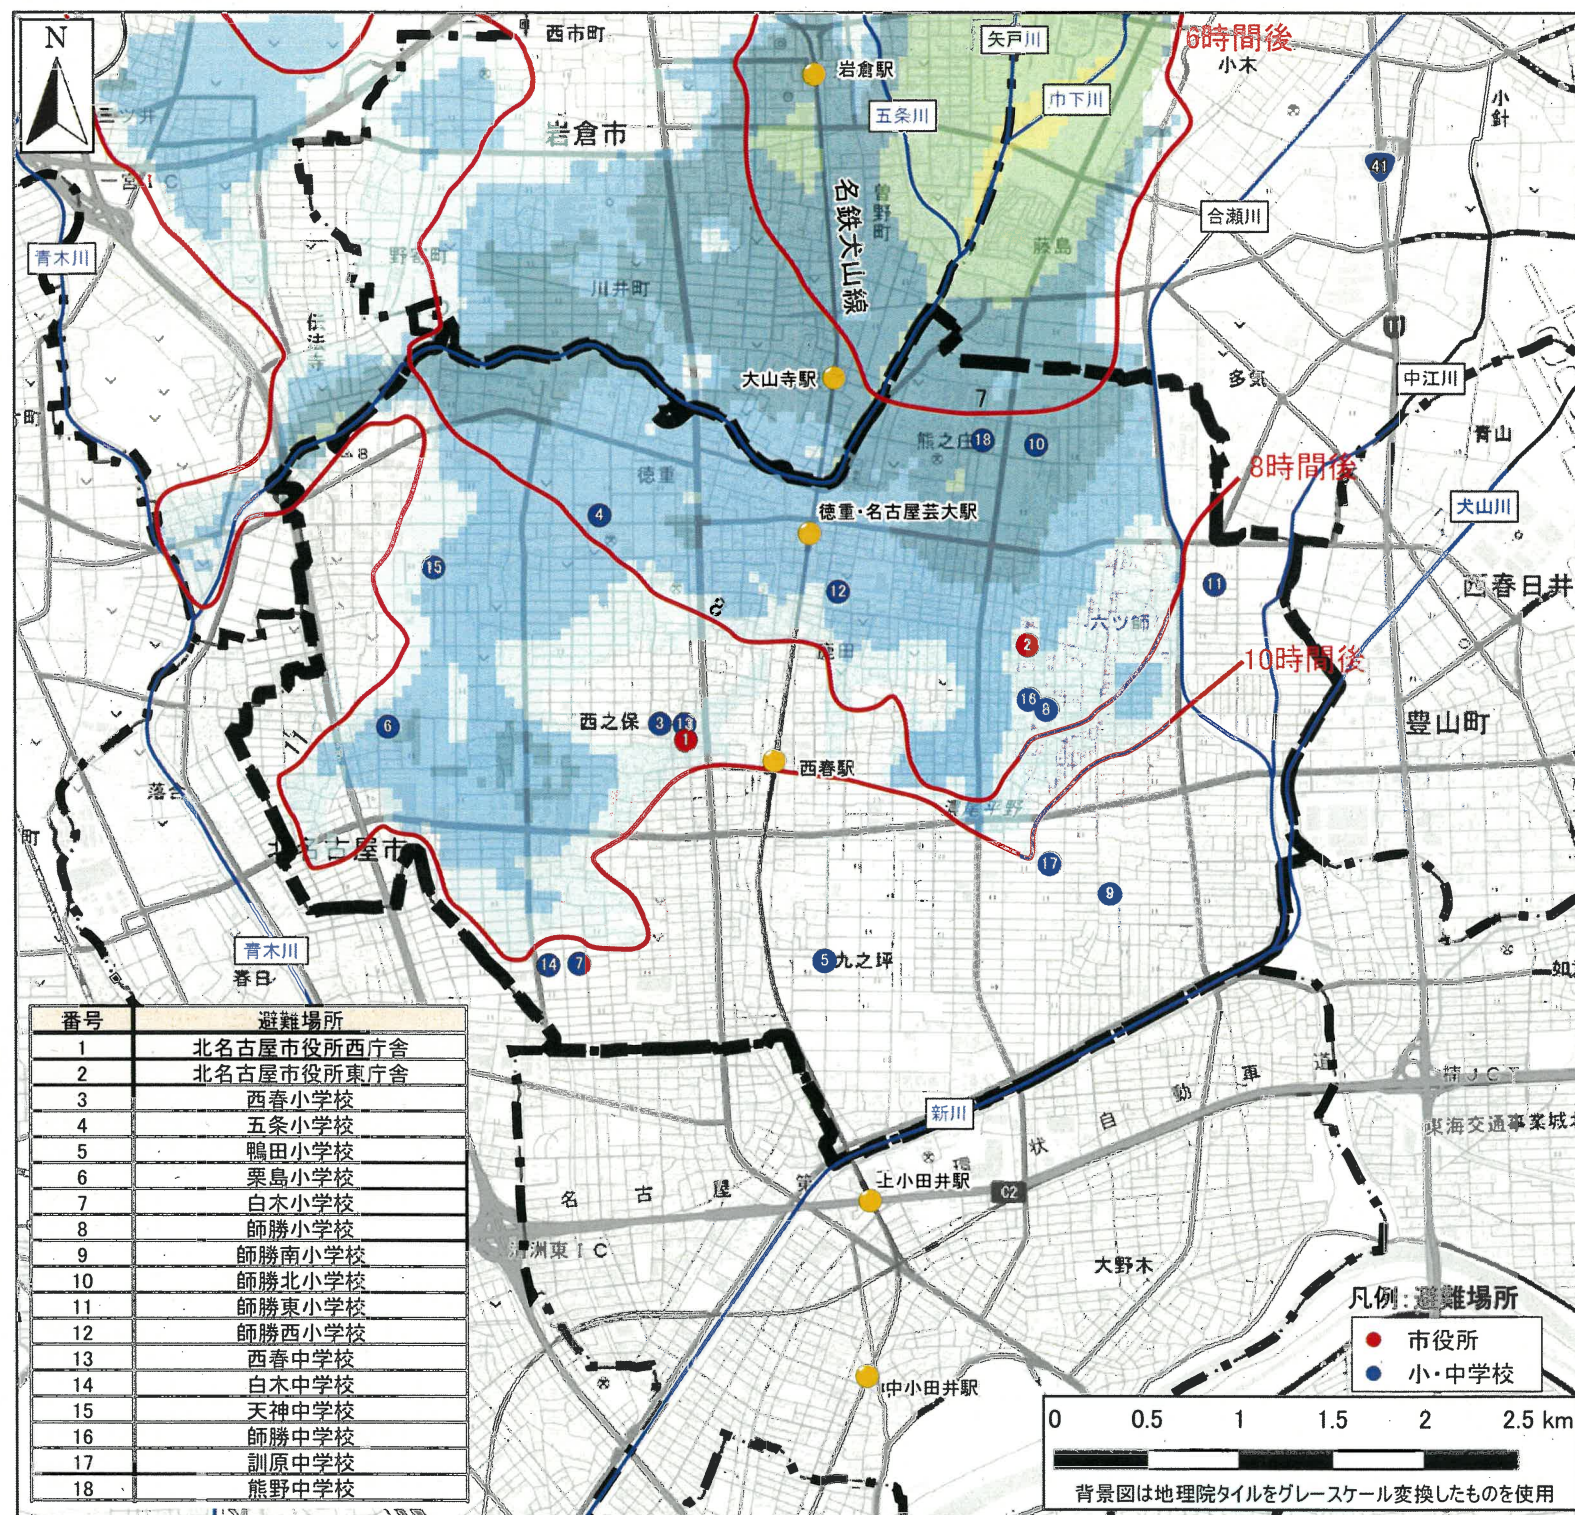


浸水想定区域図(全体図)

ため池ハザードマップ (入鹿池 浸水想定区域図)

浸水想定区域図(北名古屋市市内)

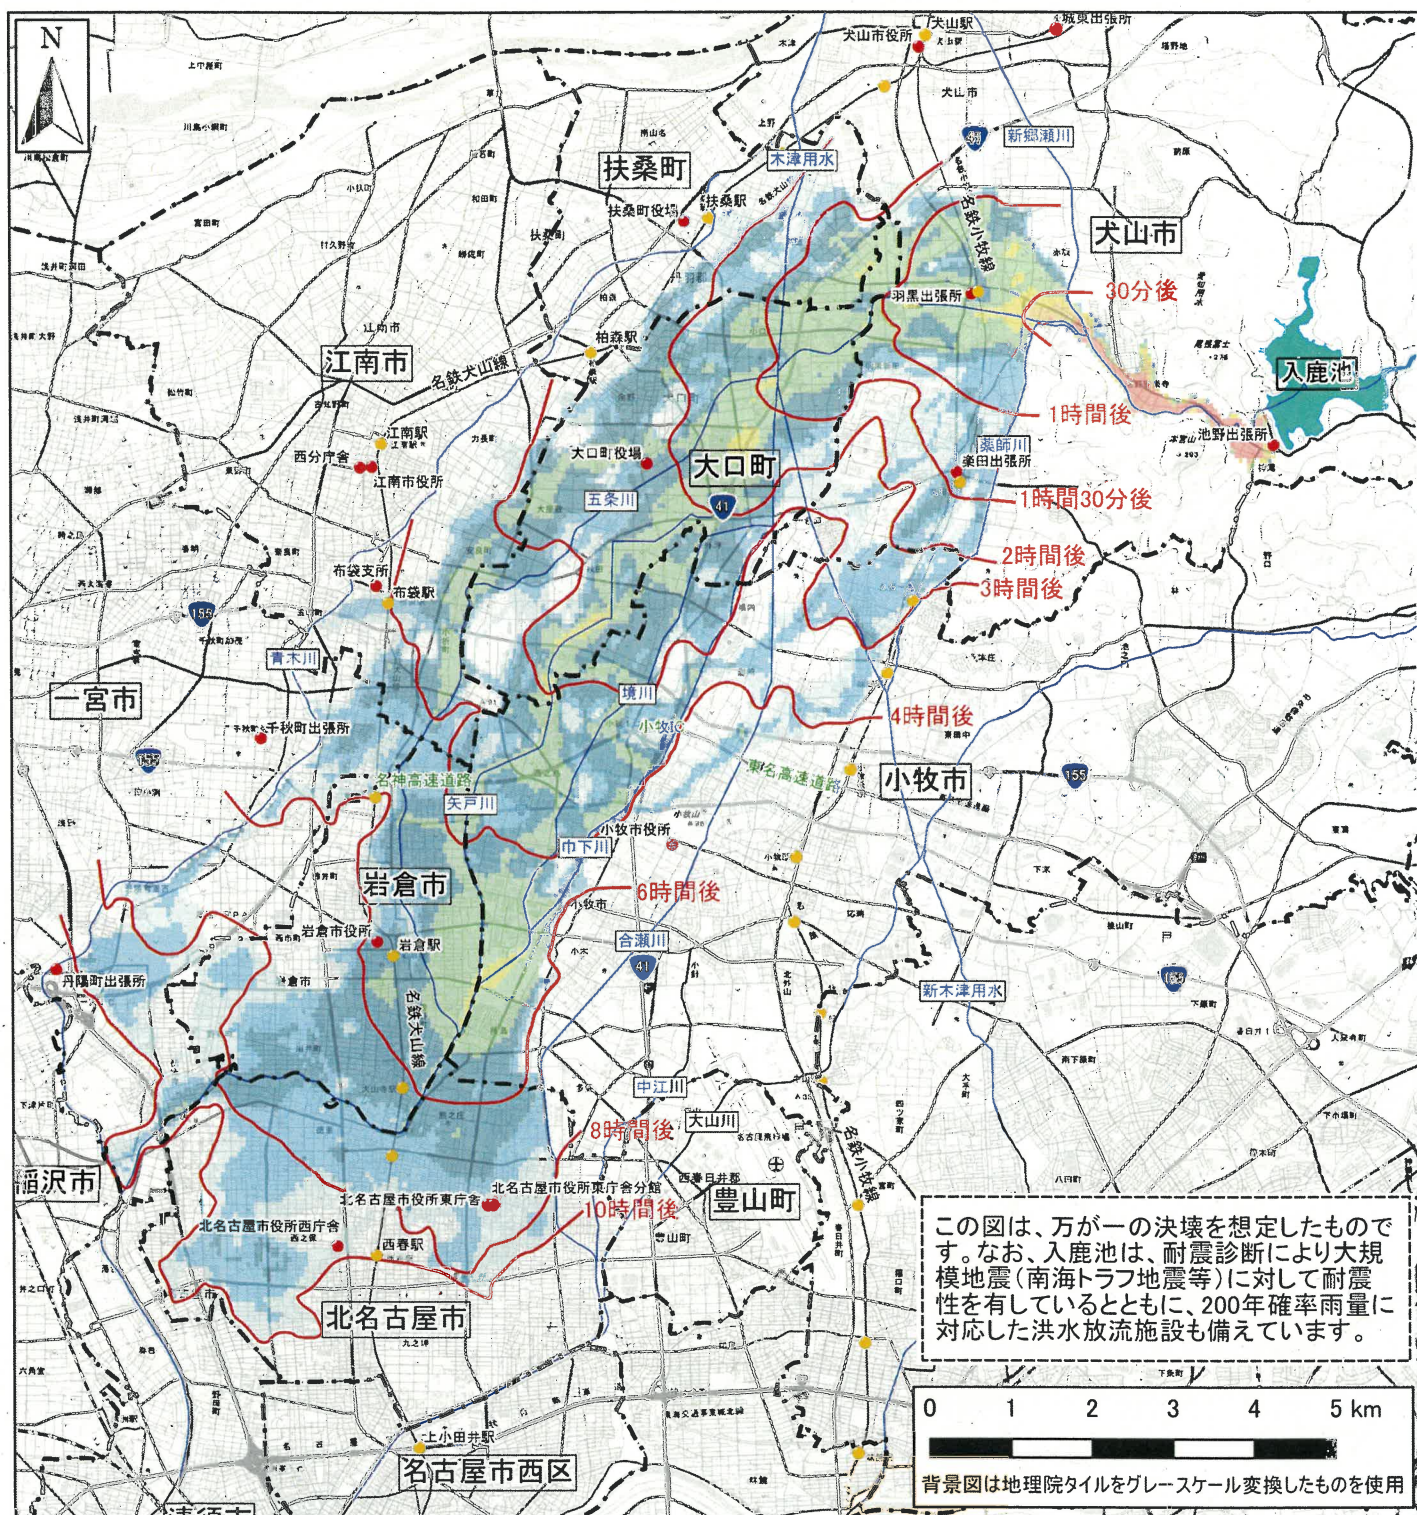

凡例: 浸水深

5.0m以上
3.0 - 5.0
2.0 - 3.0
1.0 - 2.0
0.5 - 1.0
0.2 - 0.5
0.0 - 0.2

浸水深とは
当該地区における「最大浸水深」を示しています。

凡例: その他

- 浸水到達時間
- 主要河川
- 市町村境界
- 名鉄電車駅


洪水到達時間とは
当該地区において、ため池が決壊してから水が到達するまでの想定時間を示しています。

【解析条件】

- ① 状況: 地震時
- ② 状態: 常時満水位(FLW)
- ③ 対象池数: 1池

浸水深	危険度 判定結果	浸水深	危険度 判定結果
5m以上	滞在可 要備え 4階以上の建物にお住まいの方 要早めの避難 1〜3階にお住まいの方	1m〜2m	滞在可 要備え 2階以上の建物にお住まいの方 要早めの避難 平屋建て、1階にお住まいの方
3m〜5m	滞在可 要備え 3階以上の建物にお住まいの方 要早めの避難 1〜2階にお住まいの方	0.5m〜1m	滞在可 要備え 要早めの避難
2m〜3m	滞在可 要備え 2階以上の建物にお住まいの方 要早めの避難 平屋建て、1階にお住まいの方	0.2m未満	滞在可 要備え 浸水なし 要備え

浸水深の目安

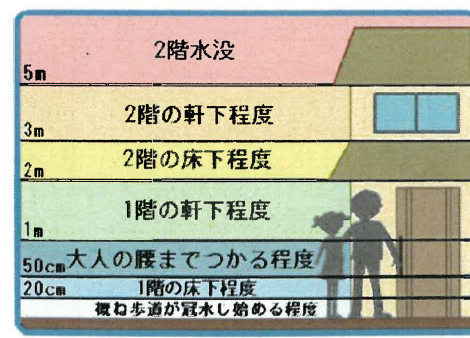

ため池の決壊に備え

多くのため池は、谷の一部を堤体でせき止め、貴重な農業用水を貯めています。入鹿池は南海トラフ地震等の大規模地震に対して、耐震性を有していることを確認していますが、万が一堤体が決壊すると、貯流水が一斉に下流に向けて流れ出します。東日本大地震の経験を踏まえて、あらゆる事態を想定しておくことが重要です。

このマップを参考に、どこに逃げるかを事前に考えておきましょう。

人命第一！まずは避難を！

■ 問い合わせ先・連絡先
北名古屋市 TEL: 0568-22-1111 (代表)

■ 発行 / 北名古屋市